

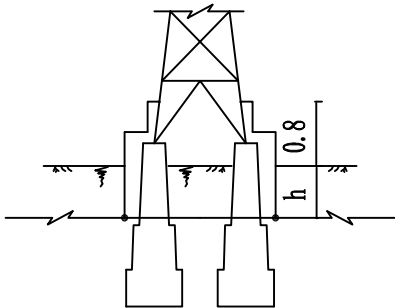
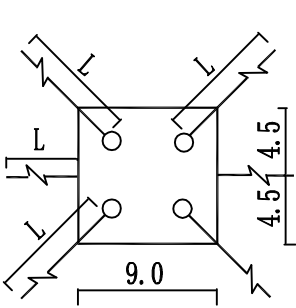


正面简图

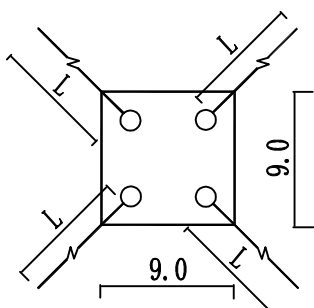

平面简图

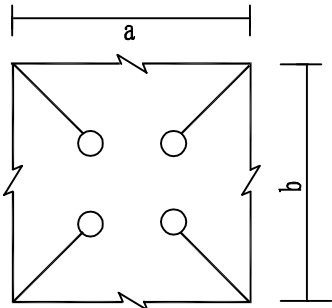

型 号			BX1 (BX1A)	BX2 (BX2A)	BX3 (BX3A)	BX4 (BX4A)	BX5 (BX5A)	BX6 (BX6A)	BX7 (BX7A)	X1 (X1A)	X2 (X2A)	X3 (X3A)	X4 (X4A)	X5 (X5A)	X6 (X6A)	X7 (X7A)	X8 (X8A/D8)	X9 (X9A)	X10 (X10A/D10)
土壤电阻率使用范围 $\rho \times 10^2 (\Omega \cdot m)$			1 及以下	1 及以下	1 以上至 3	3 以上至 5	5 以上至 7	7 以上至 8.5	8.5以上至 10	3 以上至 5	5 以上至 7	7 以上至 8.5	8.5以上至 10	10 以上至 15	15 以上至 20	20 以上至 25	25 以上至 30	30 以上	30 以上
工频电阻不大于 (Ω)			10	10	15	15	20	20	20	15	20	20	20	25	25	30	30	30	不限制
接地装置尺寸L (m)			6 × 6	8 × 8	12 × 12	16 × 16	16 × 16	20 × 20	20 × 30	18	20	25	30	40	50	60	70	70	78
材 料 表	Φ 12 镀锌圆钢	长度 (m)	30	40	68	95	95	120	160	108	116	136	156	196	236	276	316	456	504
		重量 (kg)	27.0	36.0	61.2	85.5	85.5	108.0	144.0	97.2	104.4	122.4	140.4	176.4	212.4	248.4	284.4	410.4	453.6
	Φ 12 镀锌圆钢	长度 (m)	6 (12)	6 (12)	6 (12)	6 (12)	6 (12)	6 (12)	6 (12)	6 (12)	6 (12)	6 (12)	6 (12)	6 (12)	6 (12)	6 (12)	6 (12)	6 (12)	6 (12)
		重量 (kg)	5.4 (10.8)	5.4 (10.8)	5.4 (10.8)	5.4 (10.8)	5.4 (10.8)	5.4 (10.8)	5.4 (10.8)	5.4 (10.8)	5.4 (10.8)	5.4 (10.8)	5.4 (10.8)	5.4 (10.8)	5.4 (10.8)	5.4 (10.8)	5.4 (10.8)	5.4 (10.8)	5.4 (10.8)
	-4镀锌扁钢 (kg)		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	Φ 16螺栓 (kg)		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	总 重 (kg)		34.8 (40.2)	43.8 (49.2)	69 (74.4)	93.3 (98.7)	93.3 (98.7)	115.8 (121.2)	151.8 (157.2)	105 (110.4)	112.2 (117.6)	130.2 (135.6)	148.2 (153.6)	184.2 (189.6)	220.2 (225.6)	256.2 (261.6)	292.2 (297.6)	418.2 (423.6)	461.4 (466.8)
土 (石) 方	埋深h=0.3m (m³)		3.6	4.8	8.2	11.4	11.4	14.4	19.2	13.0	13.9	16.3	18.7	23.5	28.3	33.1	37.9	54.7	60.5
	埋深h=0.6m (m³)		7.2	9.6	16.3	22.8	22.8	28.8	38.4	25.9	27.8	32.6	37.4	47.0	56.6	66.2	75.8	109.4	121.0
	埋深h=0.8m (m³)		9.6	12.8	21.8	30.4	30.4	38.4	51.2	34.6	37.1	43.5	49.9	62.7	75.5	88.3	101.1	145.9	161.3

- 备注： 1. 上表中各型号接地装置所对应的工频电阻值对应杆塔全高40米以下的情况，40米及以上的工频电阻要求以本工程杆塔明细表中的数据为准。
2. 各放射形接地体之间的夹角 θ 宜不小于45° ；
3. 接地装置方框尺寸可根据具体使用铁塔根开大小适当进行增减,但接地圆钢的总长度不变,且两接地体平行间距不宜小于5m；
4. BX和X型接地引下线单根长度为1.5m，BXA、XA和D型接地引下线单根长度为3.0m；
5. 图中括号内数据对应于BXA、XA和D型接地装置；
6. 接地装置应采用镀锌圆钢，连接处应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。
7. 接地体边框与基础立柱的最小距离应大于0.5m。