

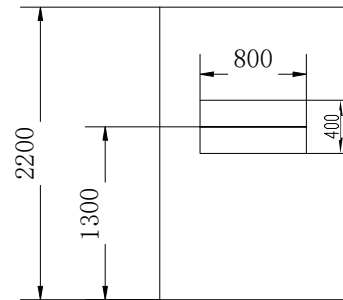
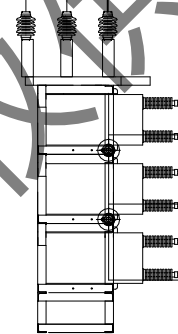
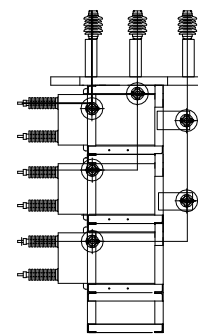
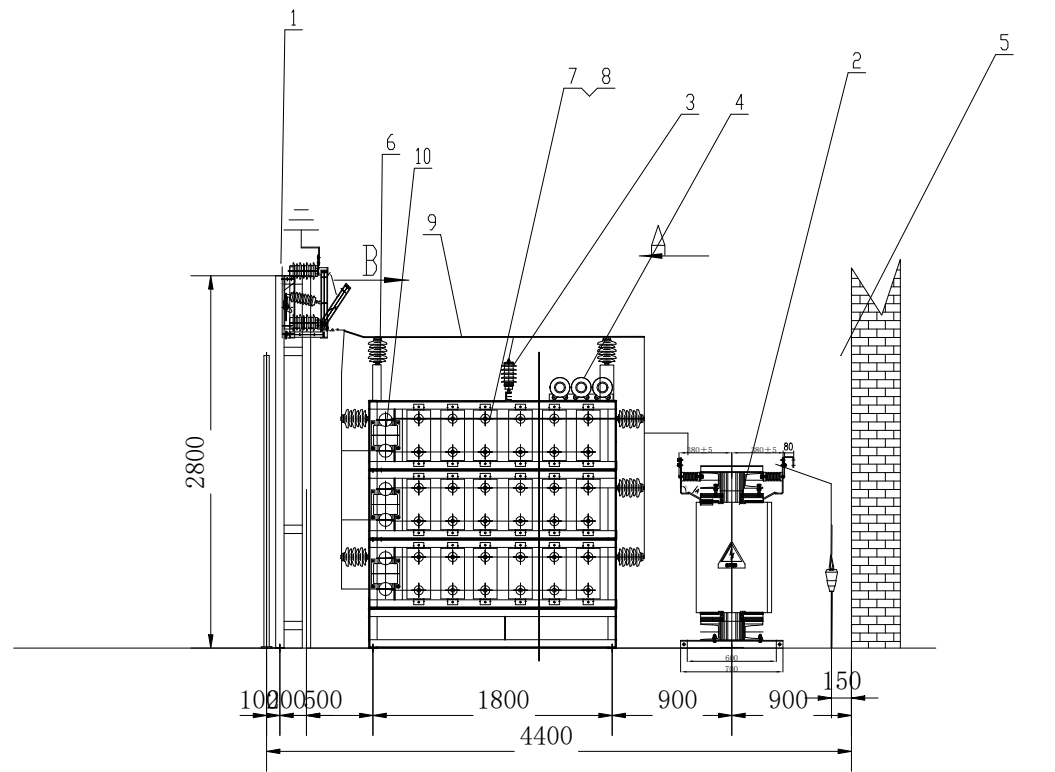


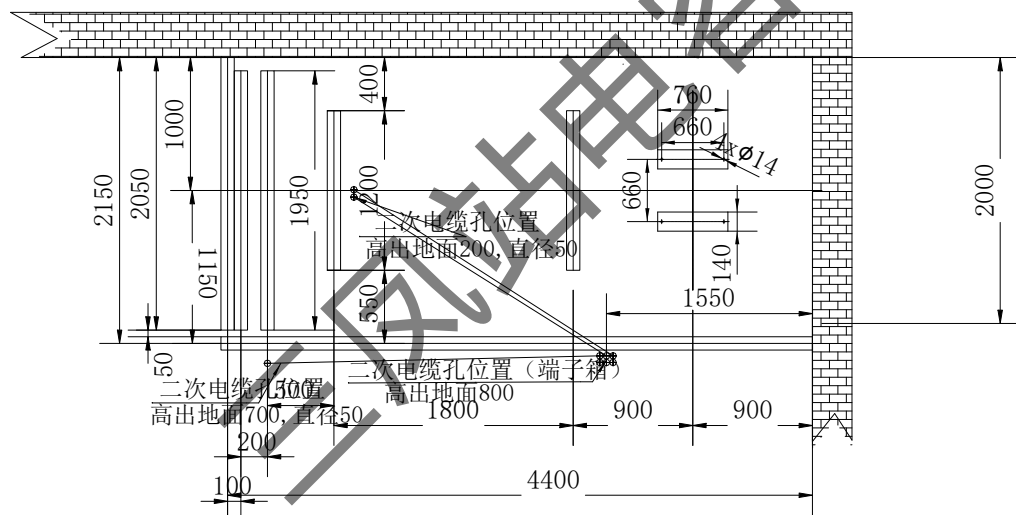

验电窗开口示意，
围栏800以下为下封板
800×400

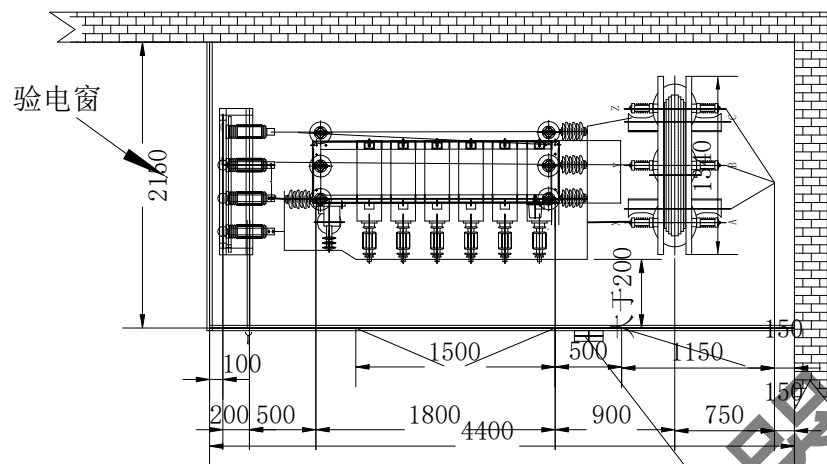


二次走线仅供示意，现场走线使用槽盒

技术要求

- 1、电容器主接线接成单星型。
- 2、母线接头处用紧固件压接方法或焊接方法连接，A、B、C三相母线分别带热缩护套：A相黄色，B相绿色，C相红色，中性线淡蓝色。
- 3、本装置接地部分须与安装地点接地系统可靠连接，接地部分材料及安装由用户负责。
- 4、一次进线电缆和二次控制电缆的材料及安装由用户自理。
- 5、安全净距应符合《3~110kV高压配电装置设计规范》GB50060标准。
- 6、该装置执行标准《并联电容器装置设计规范》GB50227。
- 7、网门具备安装微机五防锁的条件，微机五防锁由用户自备。

单台电容器油重越17kg，总
油重约310kg

主接线示意图

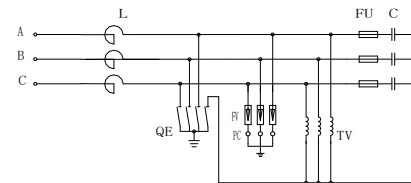

11	DZX-4	端子箱	1		WG
10	FDGE-11/√3-3.4-1W	放电线圈	3		WG
9	TMY-50x5	铜母线	30	m	WG
8	BAM11/√3-334-1W	电容器	18		Q
7	JBF-50	丁腈线	30	m	WG
6	ZSWR-12/6	绝缘子	14		WG
5	0401WT00184	网状遮栏（不锈钢），带下封板	1	网孔20x20	WG
4	JCQ-C1	在线监测仪	3		WG
3	YH5WR-17/45, 600A	氧化避雷器	3		WG
2	CKSC-10-300-5	串联电抗器	1		Q
1	GN19-12D/1250A-4	接地开关	1	配手动机构	WG

序号	代号	名称	数量	备注	分类
----	----	----	----	----	----

					TBB10-6012/334AK型		
					高压并联电容器装置		
标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期	总图代号		
版 本					参考代号		
设 计		标准化			图样标记		
校 对		审 定			重量Kg		比例
审 查		批 准					1:40
会 签		日 期			物料编码	1402101000026	
					共 页	第 页	通标

E:\工程处工作\2025\广东三风\西电西容logo.png

