


UPS 电源系统			
型 号:	GQH-U	标准代号:	GB/T 7260
输入电压:	AC V	输出电压:	AC V
额定频率:	50 Hz	防护等级:	IP
直流电压:	DC V	电池容量:	Ah
编 号:		出厂日期:	年 月
制造商: 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 24小时服务热线: 4000755696 0755-81785658			



默认250kg

1	P2025123366	AC380V	AC220V	DC384V	50Ah	IP30		1	
序号	出厂编号	输入电压	输出电压	直流电压	电池容量	防护等级	出厂日期	数量	备 注




合同号					柜 号				
					广州小虎岛固体氧化物电解水蒸汽制氢系统示范项目（国重配套）-变电站交流不间断电源系统（UPS）（2022）（广东）	深圳市泰昂能源科技股份有限公司 Shenzhen Tieon Energy Technology Co., Ltd			
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期	GQH-U				图样目录 TA25124122. TM
设 计			标准						
制 图			审 定		图 样 标 记				
校 核			批 准				重 量	比 例	
工 艺			日 期	2025. 12. 26	共 张		第 张		






合同号				柜号							
				广州小虎岛固体氧化物电解水蒸汽制氢系统示范项目（国重配套）-变电站交流不间断电源系统（UPS）（2022）（广东）				深圳市泰昂能源科技股份有限公司			
								Shenzhen Tieon Energy Technology Co., Ltd			
标 记		处 数		更改文件号		签 名		日 期		GQH-U	
设 计		那锐		标准化		那锐				屏面布置图	
制 图		那锐		审 定		李金林		图 样 标 记		重 量 比 例	
校 核		刘红		批 准		那锐					
工 艺				日 期		2025. 12. 26		共 张		第 张	
										TA25124122. 101	

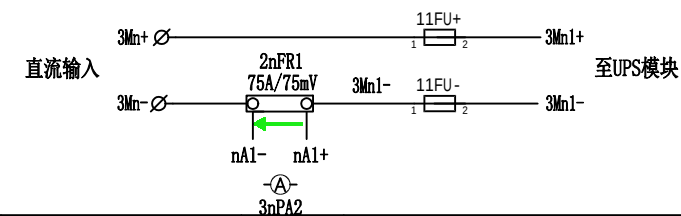

合同号				柜号					
						广州小虎岛固体氧化物电解水蒸汽制氢 系统示范项目（国重配套）-变电站交流 不间断电源系统（UPS）（2022）（广东）			
						深圳市泰昂能源科技股份有限公司 Shenzhen Tieon Energy Technology Co., Ltd			
标记	处数	更改文件号	签名	日期	GQH-U				一次系统图
设计			郭锐		图样标记				
制图			李金林		重量				
校核			郭锐		比例				
工艺			日期	2025.12.26	共张		第张		TA25124122.201

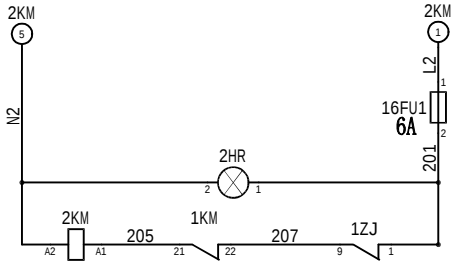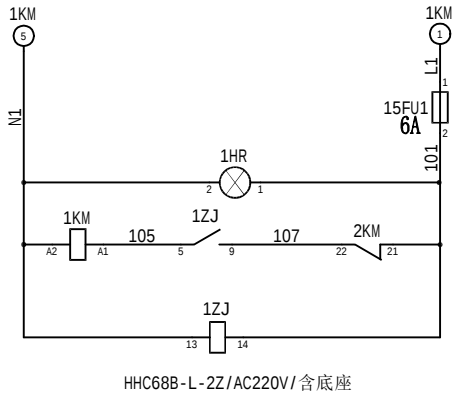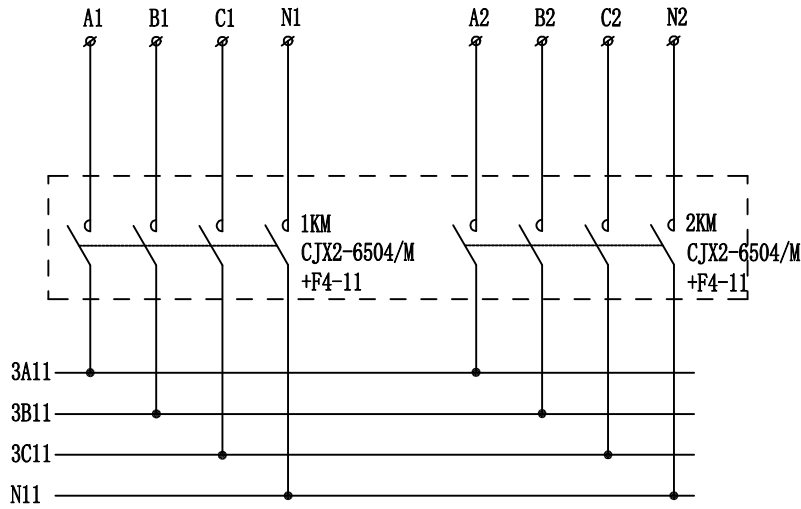

合同号				柜 号		U1			
						广州小虎岛固体氧化物电解水蒸汽制氢系统示范项目（国重配套）-变电站交流不间断电源系统（UPS）（2022）（广东）			
						深圳市泰昂能源科技股份有限公司			
						Shenzhen Tieon Energy Technology Co.,Ltd			
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期	GQH-U				二次原理图
设 计			标准化	任怀强					
制 图			审 定	李金权	图 样 标 记			重 量	TA25124122.301
校 核			批 准	邓 浩				比 例	
工 艺			日 期	2025.12.26	共 张			第 张	

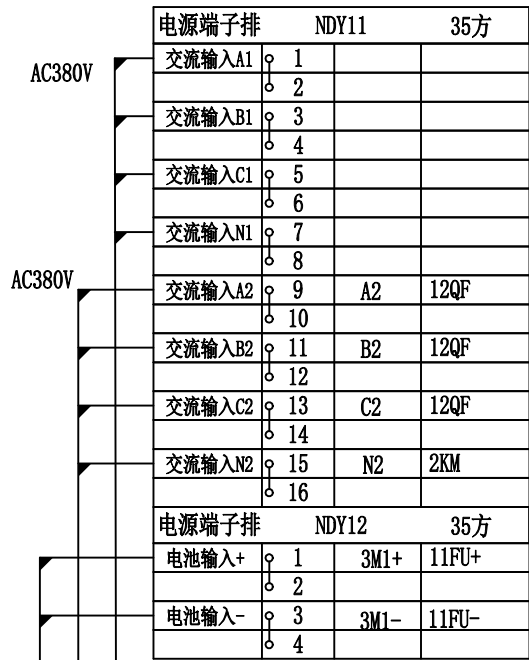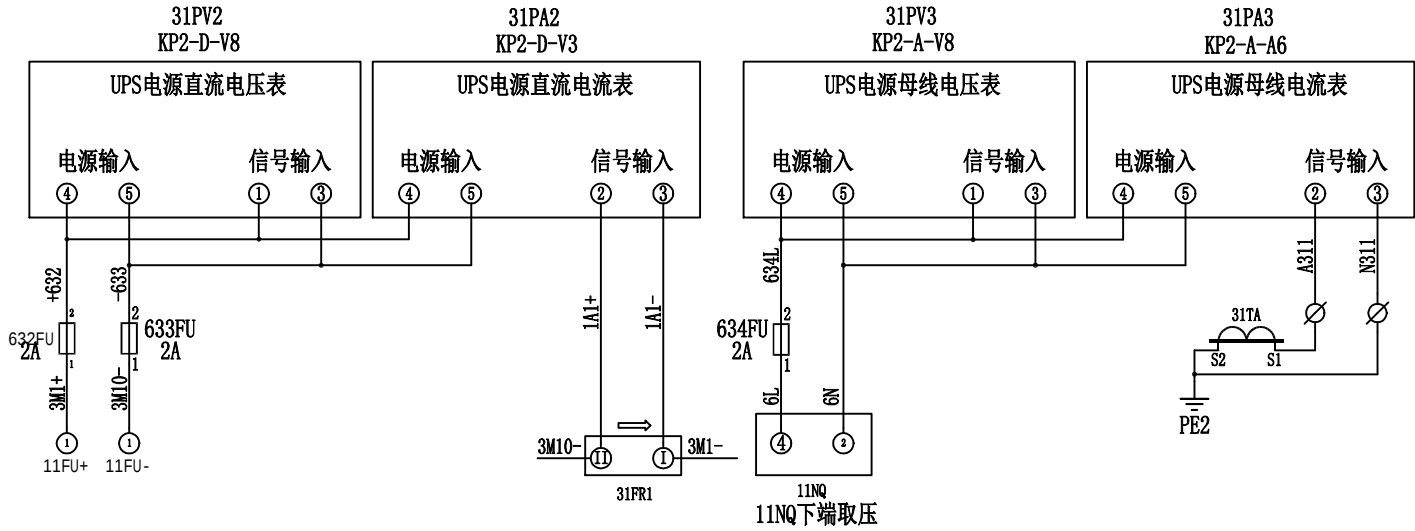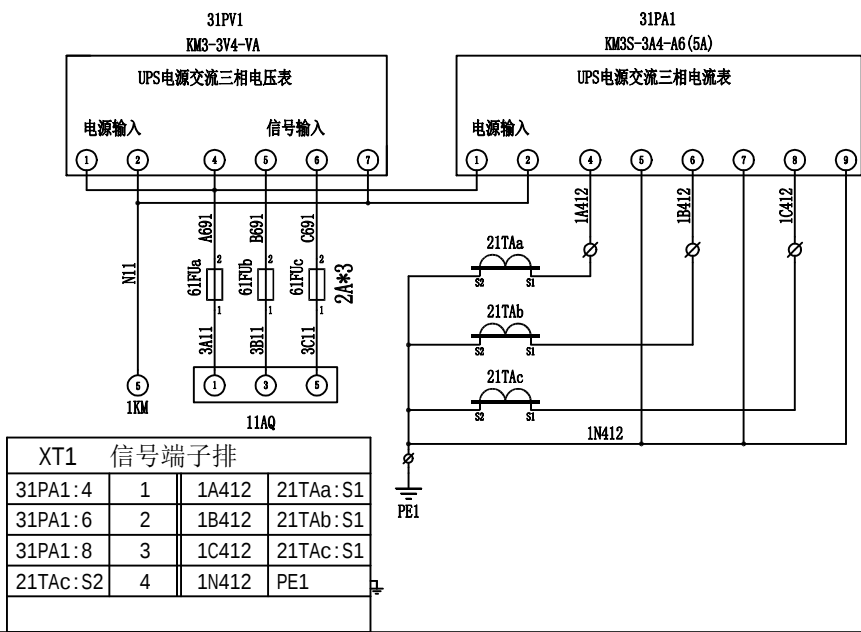


后台通信(设计院开列)


NTX1 通信端子排 2.5			
	1	11A+	11NU:A
	2	11B-	11NU:B

UPS信号干接点输出(设计院开列)

NXH11 信号端子排 2.5			
	1	N801	11NU:1 公共端
	2		
	3	N802	11NU:2 电池电压低
	4	N803	11NU:5 UPS故障
	5	N804	11NU:8 电池供电
	6	N805	11NU:14 UPS告警
	7	N806	11NU:17 旁路供电

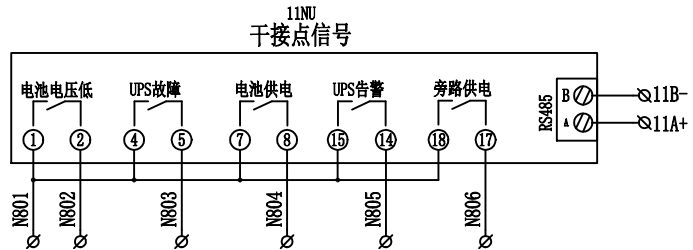


UPS馈线端子 1UKX11 10平方			
1NQ1	1	6L1	
1NQ1	2	6N1	
1NQ2	3	6L2	
1NQ2	4	6N2	
1NQ3	5	6L3	
1NQ3	6	6N3	
1NQ4	7	6L4	
1NQ4	8	6N4	
1NQ5	9	6L5	
1NQ5	10	6N5	
1NQ6	11	6L6	
1NQ6	12	6N6	

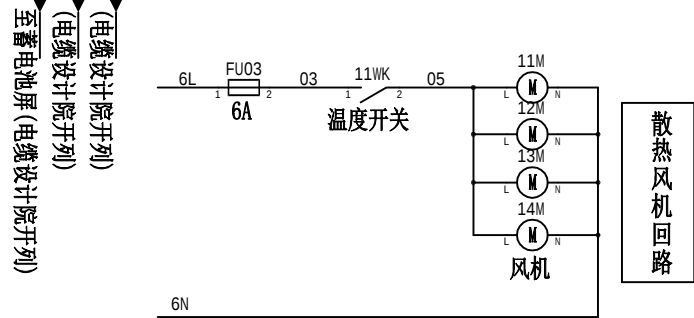

风扇过渡端子排 FNTX1 2.5平方			
13M	1	05	11M
14M	2		12M
13M	3	6N	11M
14M	4		12M

ZJT12 撞击体告警 2.5平方			
11FU-:COM	1	Z800	11FU+:COM
11FU-:NO	2		
	3	Z801	11FU+:NO
	4		



合同号	柜号	U1
		广州小虎岛固体氧化物电解水蒸汽制氢系统示范项目(国重配套)-变电站交流不间断电源系统(UPS)(2022)(广东)
标记	处数	更改文件号
设计	审核	标准化
制图	审核	图样标记
校核	批准	重量
工艺	日期	比例
	2025.12.26	共张
		第张
		TA25124122.302