



一次接线端子 (铝)

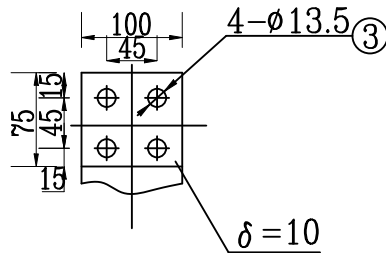

支架接地板大样 (不锈钢)

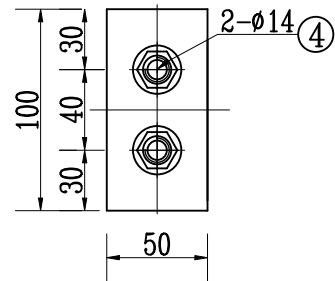

设备材料表

序号	名称	规格及型号	单位	数量	备注
1	10kV电流互感器	LZZBJ71-10 (12)	台	3	迁改设备
2	热镀锌槽钢	[8, L=1140	根	2	
3	热镀锌带帽螺栓	M12×60 附弹簧垫, 垫片	副	24	
4	热镀锌带帽螺栓	M10×40 附弹簧垫, 垫片	副	8	
5	热镀锌扁钢	-50×5	米	/	列入接地部分
6	热镀锌角钢	-50×50×5	米		现场制作
7	铝合金电缆槽盒	100×100, 配套安装螺栓	米	4	

说明:

- 本安装图设备材料表中仅开列1组设备安装所需材料, 共1组。
- 本图根据前期设备图纸绘制, 现场须核对实际尺寸进行安装。
- 本图纸以mm为单位。
- 施工使用的螺栓强度等级需不小于8.8级, 钢件除螺栓连接外, 均采用电焊焊接; 所有需焊接的加工钢件均要求热镀锌, 焊缝处理: 应涂环氧富锌底漆两遍厚度70um, 环氧云铁中间漆一遍厚度60um, 丙烯酸聚氨酯清漆两遍厚度70um。
- 本期支架为新建支架, 不做利旧。

版 本	日 期	修 改 内 容 摘 要					修 改	批 准	
<div>中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD.</div>					220千伏湘山站220千伏间隔扩建工程			施工图	设计阶段
批准	崔涛	崔涛	设计	黄继艳	黄继艳	10kV电流互感器安装图			
审核	杜才玉	杜才玉	制图	梁高琦	梁高琦				
			比例	1:30		图 号	BA26611S-D0103-06		
校核	梅珍	梅珍	日期	2026.01.15		条形码		版本	A