



**分合闸线圈、行程开关、
高压熔断器零星采购
物资技术规范书**

兴义供电局生产技术部

2026年6月



断路器分合闸线圈技术规范书

一、技术参数

产品名称：断路器合闸线圈（引线式）

型号：S08-10（DC220V、198Ω）

适配设备：10kV 小车断路器（型号：VS1）


二、供货要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

三、零星采购申报原因

10kV 小车断路器不在变电一次设备配件框架招标范围内，10kV 小车断路器配件与其他设备配件不通用。

附图：物资铭牌参数

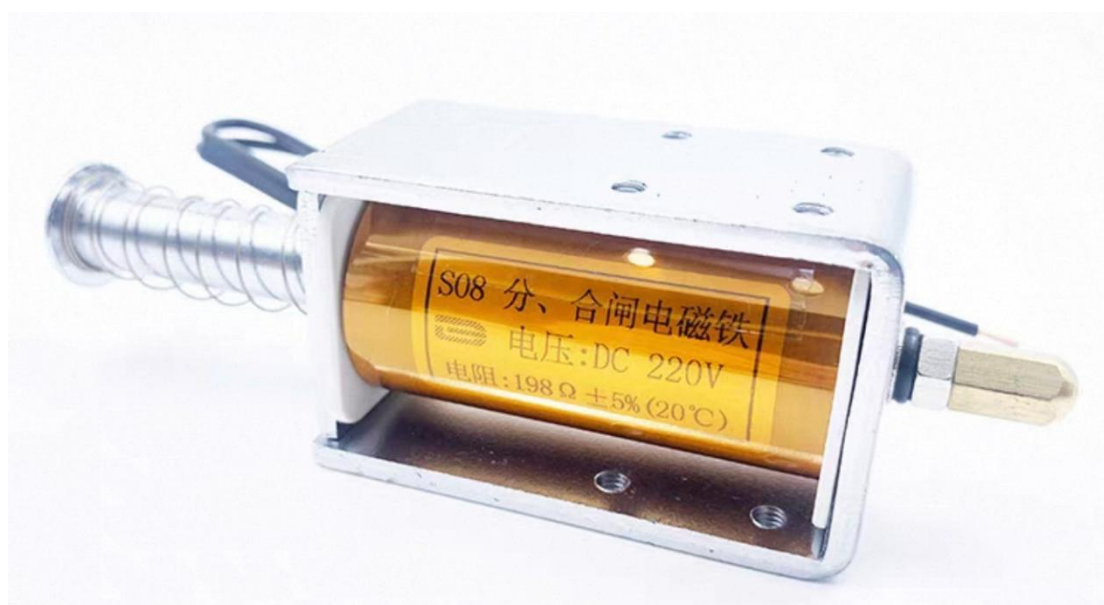

断路器分合闸线圈技术规范书

一、技术参数

产品名称：断路器分闸线圈（插脚式）

型号：DC220V、130Ω

适配设备：10kV 小车断路器（型号：VS1）

二、供货要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

三、零星采购申报原因

10kV 小车断路器不在变电一次设备配件框架招标范围内，10kV 小车断路器配件与其他设备配件不通用。

附图：物资铭牌参数



断路器行程开关技术规范书

一、技术参数

产品名称：断路器行程开关

型号：CSK2-22(单轮、两组)

适配设备：35kV 断路器

二、供货要求：

需在中标通知书下发 **30** 日内完成供货

三、零星采购申报原因

35kV 断路器不在变电一次设备配件框架招标范围内，
35kV 断路器配件与其他设备配件不通用。

附图：物资铭牌参数



10kV熔断器、35kV熔断器技术规范书

一、技术参数

产品名称：高压熔断器

型号：RN2-10/0.5（长度 410mm，额定电流 0.5A）、
RN2-35/0.5（长度 610mm，额定电流 0.5A）

二、供货要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

三、零星采购申报原因

10kV、35kV 高压熔断器（0.5A）不在变电一次设备配件框架招标范围内，10kV、35kV 高压熔断器（0.5A）与其他设备配件不通用。

附图：物资铭牌参数



附件1:

物资名称	主要参数	数量	单位	备注
35kV 熔断器	35kV 熔断器, 610mm, 0.5A	90	支	
10kV 熔断器	10kV 熔断器, 410mm, 0.5A	30	支	
分闸线圈	DC220V、130 Ω 、插脚式 (适配 10kV 小车断路器)	15	个	
合闸线圈	DC220V、198 Ω 、引线式 (适配 10kV 小车断路器)	45	个	
行程开关	CSK2-22 (单轮、两组)	20	个	