



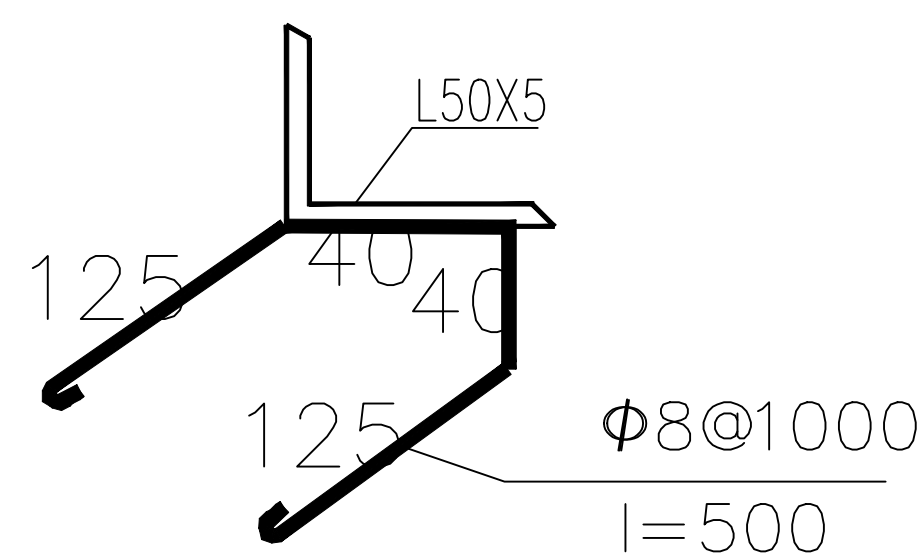

压顶预埋钢材图

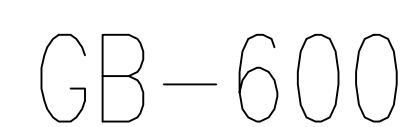

说明:

- 1.沟壁采用MU10机制免烧砖，M10水泥砂浆砌筑，M10水泥砂浆粉沟壁厚15mm。
- 2.沟盖板采用C30细石混凝土浇制， $\Phi 8$ 钢筋与角钢点焊。
- 3.沟盖板中每十块考虑设置带提环盖板一块，若盖板数不足十块者，仍设置一至二块带提环的盖板。
- 4.提环设置见提环设置见电缆沟设计说明。
- 5.角钢外露部分刷灰漆两道防腐。

云南省工程勘察设计文件（出图）专用章		
单位名称：大理电力设计院有限责任公司		
证书编号：5300509		
有效期至：2024年12月31日		
资质：电力行业（变电工程，送电工程）乙级；建筑行业（建筑工程）乙级；		
云南省住房和城乡建设厅2024年06月21日制发		
项目出图章编号：4202490027174 项目名称：220kV海东变电站里光伏发电项目送出配套220kV间隔扩建工程 用途：施工图		

 大理电力设计院有限责任公司 DALI ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD.				220kV海东变电站坪光光伏发电项目 送出配套220kV间隔扩建		工程
审 定	李 强	图 别	土 建	WG-400×400电缆沟详图		
审 核	王 祖 有	设 计	杨 杰			
校 对	李 强	制 图				
日 期	2024.08	比 例		图 号	B2413S-T0101-14	施工图 设计阶段