



D

版权所有 复制必究

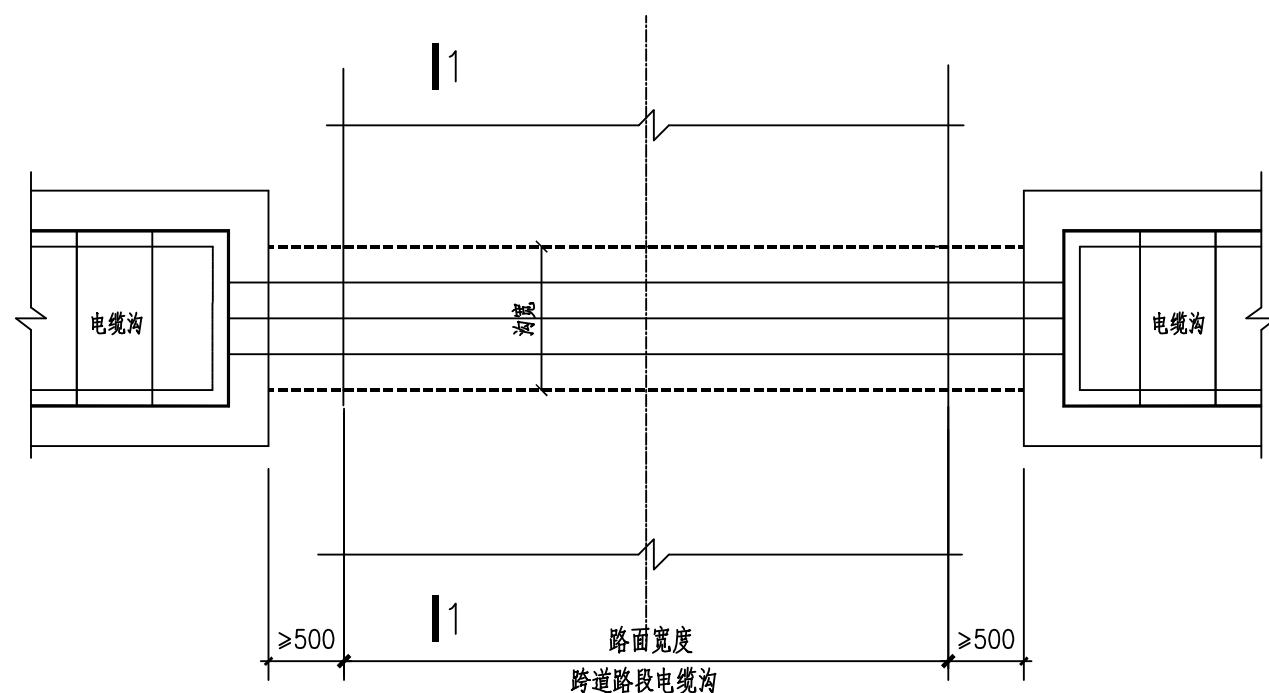



电缆沟跨道路平面图 1:50

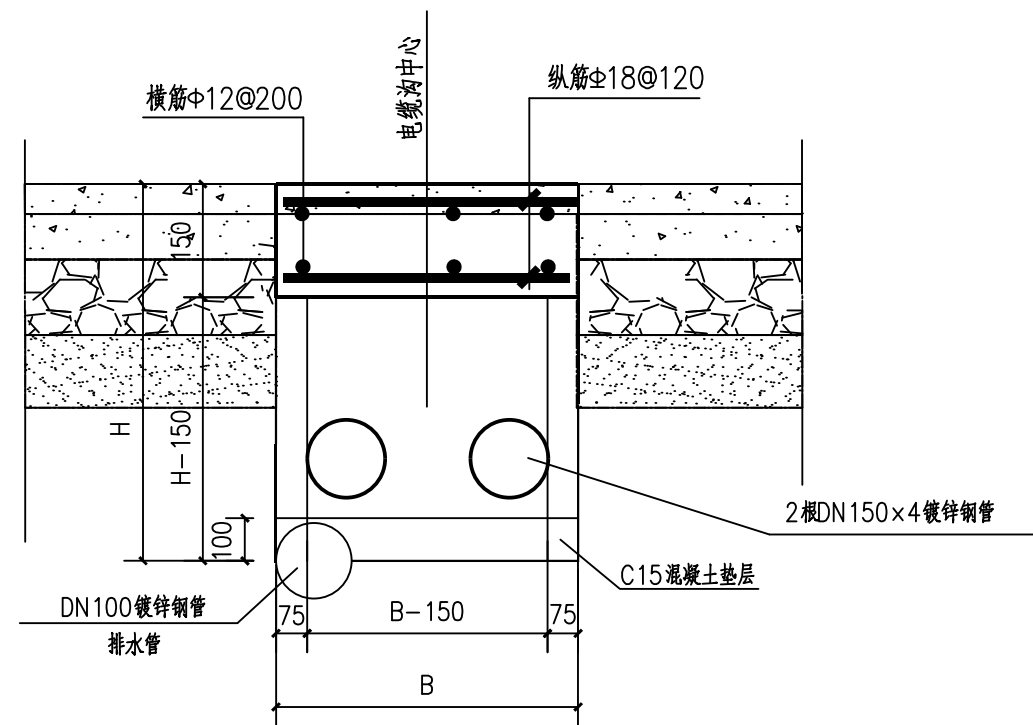

1-1
400、600宽电缆沟过道路段镀锌钢管预埋 1:10

说明：

1. 本图仅适用于600mm（含）以下电缆沟。
2. 材料：钢材：Φ为HPB300级钢筋，Φ为HRB400级钢筋。
混凝土：镀锌钢管周围C15混凝土，路面C25混凝土
- 3、过道路沟采用埋管形式，埋管应伸出道路两侧不小于500mm，具体长度根据电缆沟放样确定。
- 4、沟底DN100镀锌钢管排水管与两侧排水小沟平顺衔接。

 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司				500千伏田林变电站新建工程 (含光纤通信设备工程)		工程	35kV外来电源 部分 施工图 设计
批 准		校 核		过道路电缆沟埋管施工图			
核 定		设计(勘测)					
审 查		制 图					
日 期	2024年09月	比 例		图 号	B696S-D0305-13		