



版权所有 复制必究

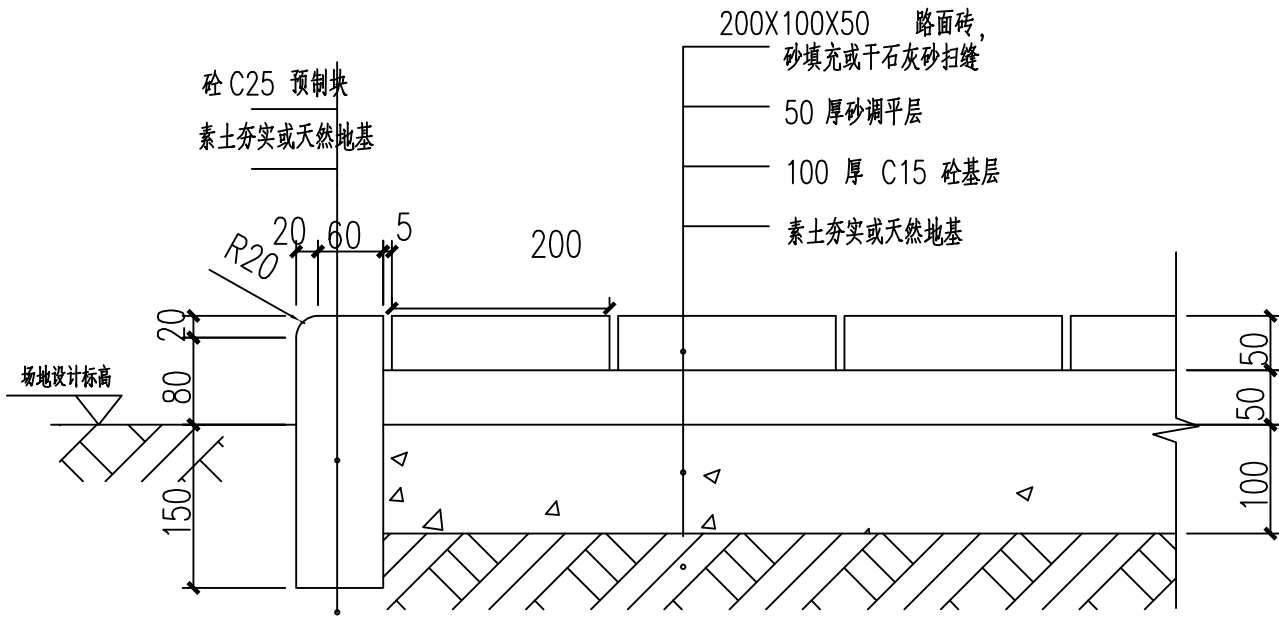


铺砖操作小道断面图

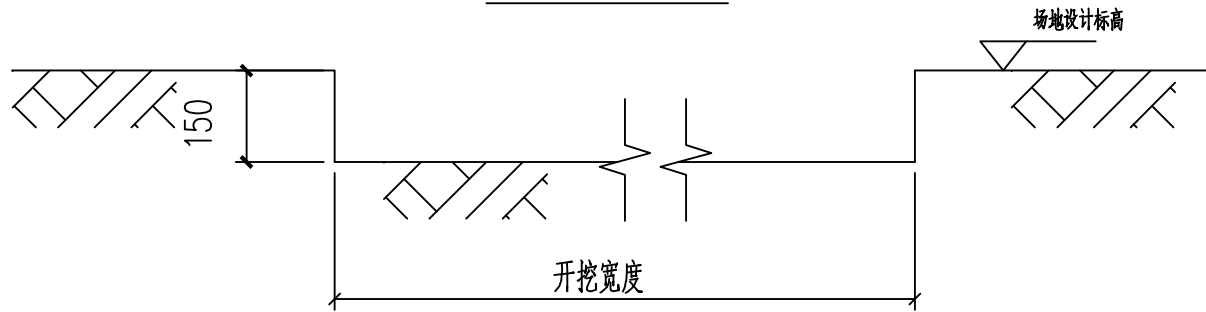

基坑开挖断面图

说明:

- 1、本图中尺寸单位mm; 图中  部分为操作小道地面。
- 2、操作小道路面宽1015mm, 绝缘地面宽度详见相关设计图纸; 操作小道和绝缘地面均为平铺干砌200X100X50透水路面砖, 砖面色近砼色; 路面应平整、无积水, 砖缝应平直均匀。路缘用500X250X80透水砖, 砖顶面色为黄色, 顶高出场地设计标高100mm, 砖缝5mm; 两侧路缘对称砌筑。路面砖和路缘石均采用砂填充或干石灰砂扫缝。
- 3、本图所示意为开挖断面图: 开挖前应根据《总平面及操作小道施工图》对操作小道或绝缘地面中心线的位置、开挖深度进行放样。
- 4、基坑开挖建议采用人工开挖至基底标高;
- 5、基坑开挖好后清除基底浮土, 已经并进行夯实后, 先砌筑路缘, 路缘砌筑完成再浇筑小道100mm厚C15砼, 路缘外侧面应夯实挡护。
- 6、所有的操作小道接通绝缘地面。

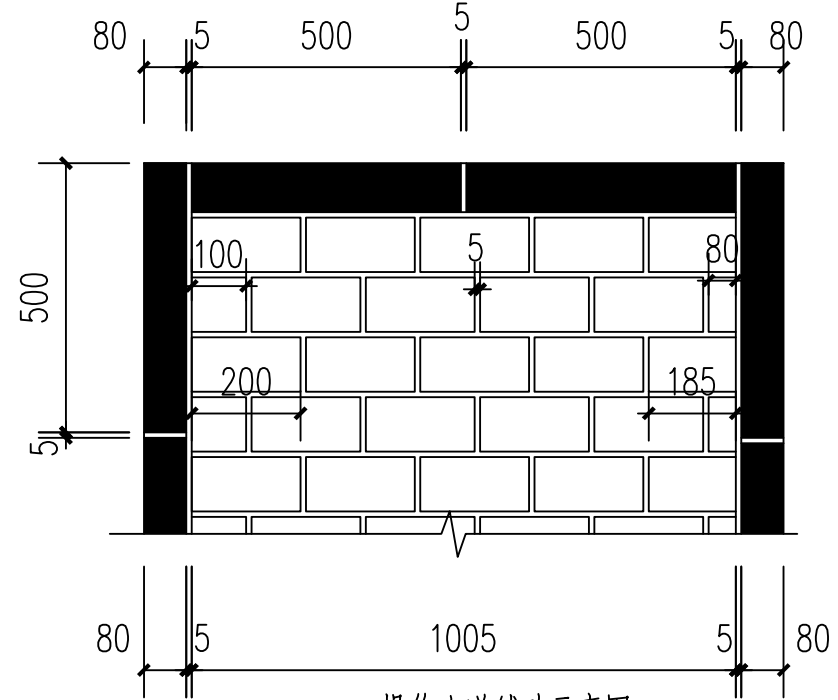

操作小道铺砖示意图

操作小道每平方米材料表

编号	材料	数量
1	碎砖	13块
2	整砖	36块
3	路缘石	4块
4	C15砼	0.101 m ³
5	中粗砂	0.0505 m ³
	沥青	0.0505 m ³

CEEC 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司

500千伏田林变电站新建工程
(含光纤通信设备工程) 工程

35kV外来电源 部分
施工图 设计

批 准	赵 强	校 核	李 建 军
核 定		设计(勘测)	赵 强
审 查		制 图	赵 强
日 期	2024年09月	比 例	

操作小道施工图

图 号 B696S-D0305-16