



# 储能电机、分合闸电磁铁、行程开关 零星采购物资技术规范书

凯里供电局变电管理一所

2026 年 1 月



---

# 10kV 柱上开关储能电机技术规范书

## 一、技术参数：

产品名称：储能电机（10kV 柱上开关） 型号：HDZ-22003A 200W

电压等级：220V 额定电流 1.59A

额定功率：200W

适用设备：10kV 柱上开关（厂家：振华宇光，型号：ZW8-12）

## 二、供货时限要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

## 三、零星采购申报原因

10kV 柱上开关不在变电一次设备配件框招内，10kV 柱上开关配件与其他设备配件不通用。

附图：物资铭牌参数



---

## 隔离开关辅助开关技术规范书

### 一、技术参数：

产品名称：隔离开关辅助开关

型号：F6-161/W

适用设备：220kV 隔离开关电动操作机构（厂家：景德镇电瓷电器工业公司，型号：GW7—252WD2）


### 二、供货时限要求：

### 三、零星采购申报原因

景德镇电瓷电器工业公司配给不在变电一次设备配件框招内，与其他设备配件不通用。

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

附图：物资铭牌参数

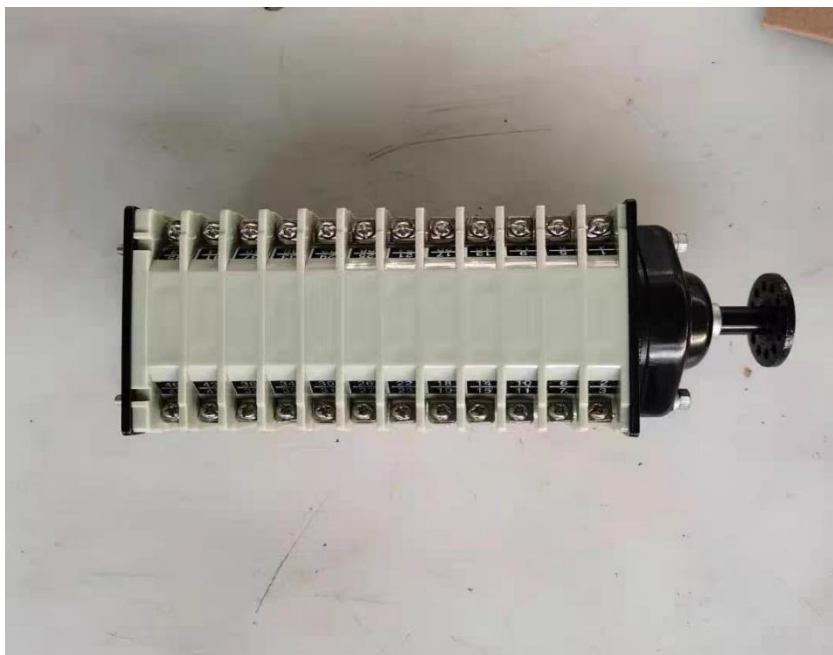

---

## 铝包带技术规范书

### 一、技术参数：

产品名称：铝包带

型号： /

### 二、供货时限要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

### 三、零星采购申报原因

不在框招或专招目录内，无其他采购途径。

附图：物资铭牌参数



# 绝缘喷漆技术规范书

## 一、技术参数：

产品名称：绝缘喷漆

型号：PRTV

## 二、供货时限要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

## 三、零星采购申报原因

不在变电一次设备配件框招内，无其他采购途径。

附图：物资铭牌参数



---

## 合闸电磁铁技术规范书

### 一、技术参数：

产品名称：合闸电磁铁

型号：283 316/022ST220VDC，100W，220 Ω

适用设备：户内断路器（厂家：成都旭光电子股份有限公司，型号：ZN12-40.5/1250-31.5）

### 二、供货时限要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

### 三、零星采购申报原因

成都旭光电子股份有限公司不在变电一次设备配件框招内，与其他设备配件不通用，申请零采。

附图：物资铭牌参数



---

# 分闸电磁铁技术规范书

## 一、技术参数：

产品名称：分闸电磁铁

型号：SASP00001-01/220VDC，100W，220Ω

## 二、供货时限要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

## 三、零星采购申报原因

成都旭光电子股份有限公司不在变电一次设备配件框招内，与其他设备配件不通用，申请零采。

附图：物资铭牌参数



---

## 断路器储能电机技术规范书

### 一、技术参数：

产品名称：断路器储能电机

型号：68ZY-CJ32-A，200W

### 二、供货时限要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

### 三、零星采购申报原因

成都旭光电子股份有限公司不在变电一次设备配件框招内，与其他设备配件不通用，申请零采。

附图：物资铭牌参数



---

## 储能位置开关（限位开关）技术规范书

### 一、技术参数：

产品名称：储能位置开关（限位开关）

型号：Z-15GW2-B

适用设备：110kV 断路器弹操机构(厂家：上海华通, 型号：LW17A-126)

### 二、供货时限要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

### 三、零星采购申报原因

上海华通 110kV 断路器不在变电一次设备配件框招内, 与其他设备配件不通用, 申请零采。

附图：物资铭牌参数



---

## 断路器线圈技术规范书

### 一、技术参数：

产品名称：断路器线圈

型号：CT23，DC220V，217Ω

10kV 柱上开关（厂家：上海宝光，型号：ZW8-12）

### 二、供货时限要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

### 三、零星采购申报原因

10kV 柱上开关不在变电一次设备配件框招内，10kV 柱上开关配件与其他设备配件不通用。

附图：物资铭牌参数



---

## 断路器线圈技术规范书

### 一、技术参数：

产品名称：断路器线圈

型号：CN12， 220V， 130Ω

适用设备：10kV 小车断路器（厂家：上海通用，型号：VB2）

### 二、供货时限要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

### 三、零星采购申报原因

上海通用 10kV 小车断路器不在变电一次设备配件框招内，上海通用 10kV 小车断路器与其他设备配件不通用。

附图：物资铭牌参数



---

## 断路器线圈技术规范书

### 一、技术参数：

产品名称：断路器线圈

型号：VB 分合闸线圈，220V，1A

适用设备 10kV 小车断路器（厂家：厦门 ABB，型号：VB2）

### 二、供货时限要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

### 三、零星采购申报原因

厦门 ABB 10kV 小车断路器不在变电一次设备配件框招内，厦门 ABB10kV 小车断路器与其他设备配件不通用。

附图：物资铭牌参数



# 断路器线圈技术规范书

## 一、技术参数：

产品名称：断路器线圈

型号：CT12 断路器合闸线圈，DC220V，69Ω

适配设备 10kV 柱上开关（厂家：浙江华仪电器，型号：ZW8-12/630）


## 二、供货时限要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

## 三、零星采购申报原因

浙江华仪电器 10kV 柱上开关不在变电一次设备配件框招内，浙江华仪电器 10kV 柱上开关与其他设备配件不通用。

附图：物资铭牌参数

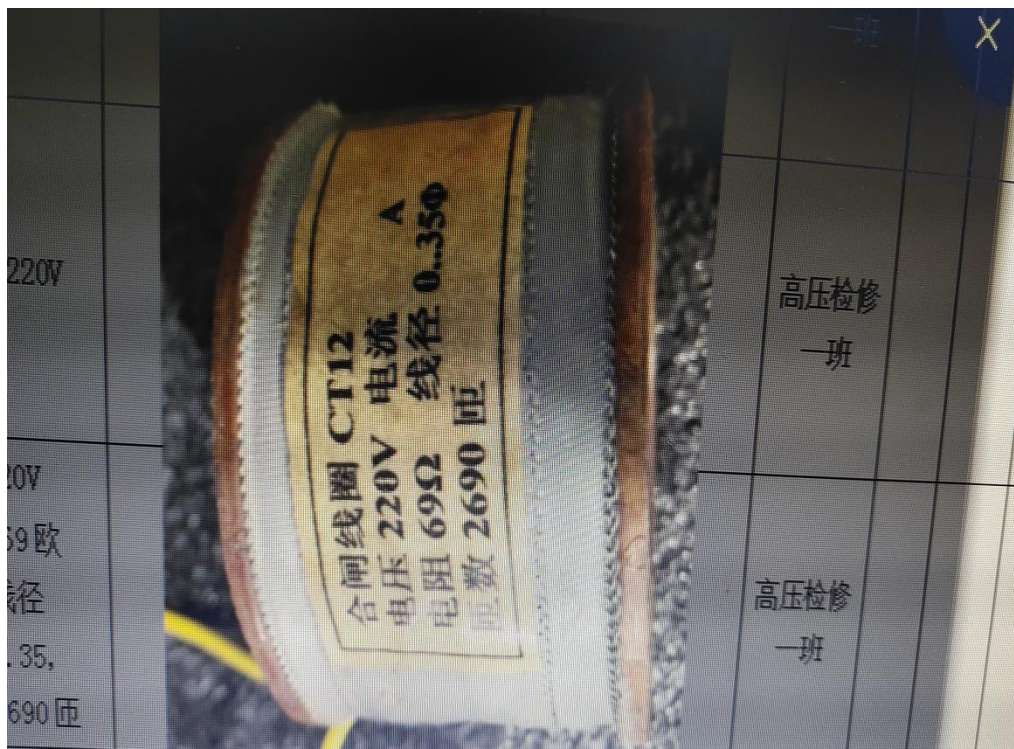

---

## 断路器线圈技术规范书

### 一、技术参数：

产品名称：断路器线圈

型号：CT19 断路器合闸线圈，DC220V，190Ω

原厂设备：35kV 户外断路器（厂家：振华科技，型号：ZW7）

### 二、供货时限要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

### 三、零星采购申报原因

振华科技 35kV 户外断路器不在变电一次设备配件框招内，振华科技 35kV 户外断路器与其他设备配件不通用。

附图：物资铭牌参数



---

## 行程开关技术规范书

### 一、技术参数：

产品名称：行程开关

型号：LX44 CSK2-Za-106

原厂设备：10kV 柱上开关（厂家：浙江华仪电器，型号：ZW8-12/630）


### 二、供货时限要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

### 三、零星采购申报原因

浙江华仪电器 10kV 柱上开关不在变电一次设备配件框招内，浙江华仪电器 10kV 柱上开关与其他设备配件不通用。

附图：物资铭牌参数

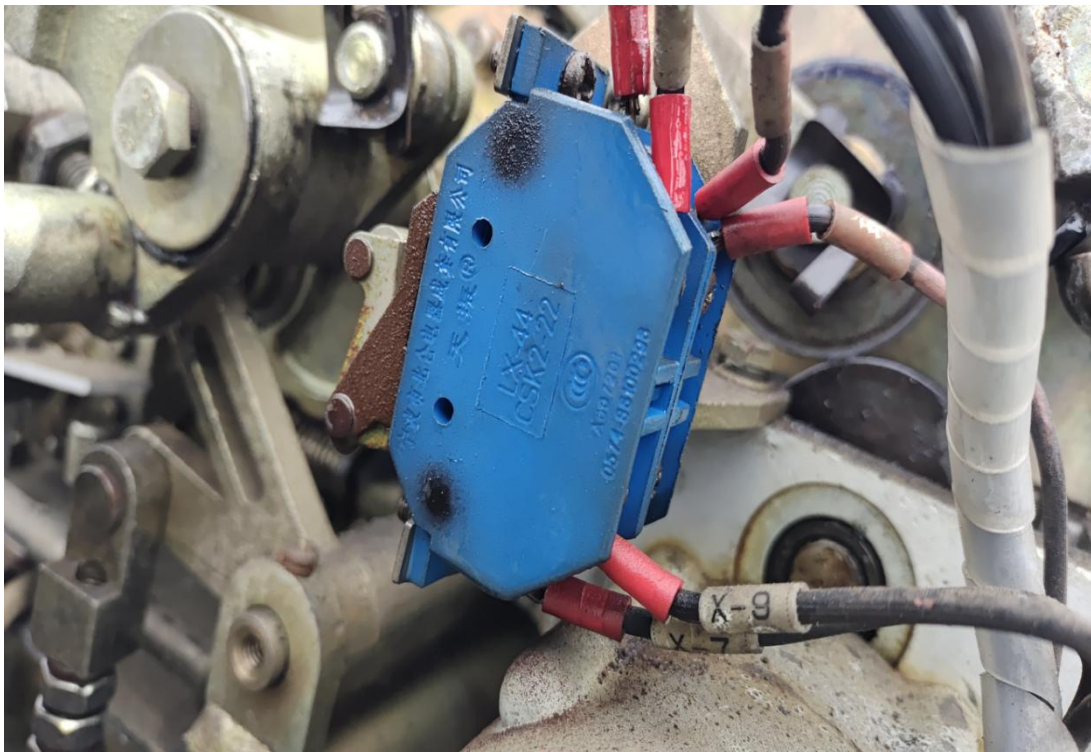

---

## 行程开关技术规范书

### 一、技术参数：

产品名称：行程开关

型号：LA167-CSK

适用设备：110kV 断路器弹操机构(厂家：上海华通, 型号：LW17A-126)

### 二、供货时限要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

### 三、零星采购申报原因

上海华通 110kV 断路器配件不在变电一次设备配件框招内, 上海华通 110kV 断路器配件与其他设备配件不通用。

附图：物资铭牌参数





---

## 行程开关技术规范书

### 一、技术参数：

产品名称：行程开关

型号：LXW5-11G1

适用设备：110kV 断路器弹操机构(厂家：上海华通，型号：LW17A-126)

### 二、供货时限要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

### 三、零星采购申报原因

上海华通 110kV 断路器配件不在变电一次设备配件框招内，上海华通 110kV 断路器配件与其他设备配件不通用。

附图：物资铭牌参数



---

## 行程开关技术规范书

### 一、技术参数：

产品名称：行程开关

型号：Z4G1L07B

适用设备：110kV 断路器弹操机构(厂家：上海华通，型号：LW17A-126)


### 二、供货时限要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

### 三、零星采购申报原因

上海华通 110kV 断路器配件不在变电一次设备配件框招内，上海华通 110kV 断路器配件与其他设备配件不通用。

附图：物资铭牌参数

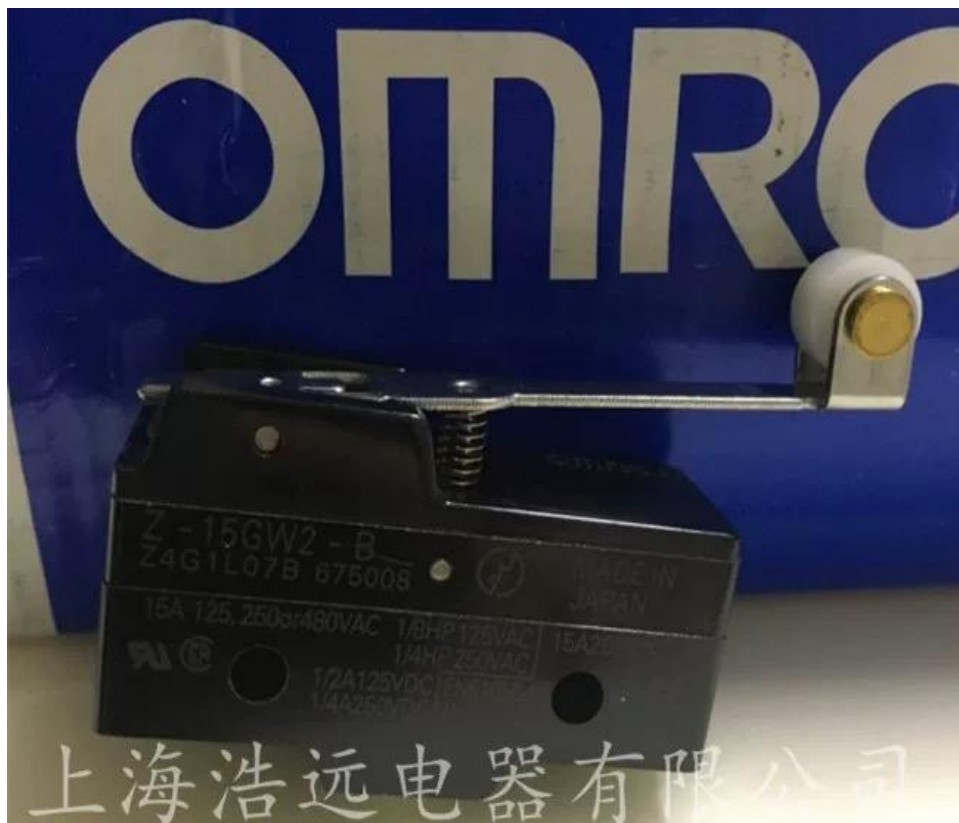

---

## 行程开关技术规范书

### 一、技术参数：

产品名称：行程开关

型号：LX12-2

适用设备：110kV 组合电器（厂家：上海华通，型号：ZF3-126/T）

### 二、供货时限要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

### 三、零星采购申报原因

上海华通 110kV 组合电器配件不在变电一次设备配件框招内，110kV 组合电器配件与其他设备配件不通用。

附图：物资铭牌参数

