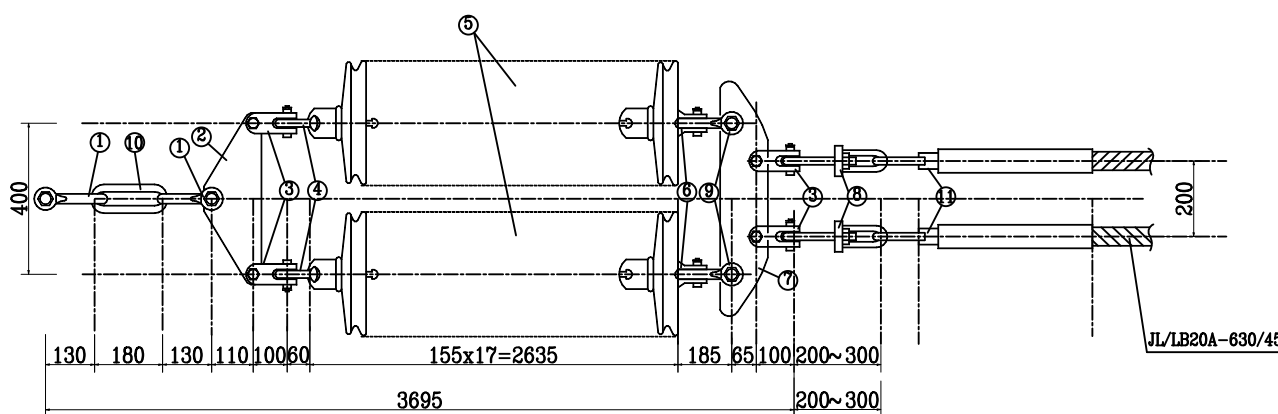


1		2		3		4																																																																										
版权所有 侵权必究																																																																																
A							A																																																																									
B	<table><tr><th>编号</th><th>名 称</th><th>型 号 及 规 范</th><th>单位</th><th>数量</th><th>备 注</th></tr><tr><td>1</td><td>U形挂环</td><td>U-30</td><td>套</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>联板</td><td>BN1-30</td><td>块</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Z型挂板</td><td>Z-16</td><td>套</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>球头挂环</td><td>QP-16</td><td>套</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>外伞三伞型悬式绝缘子</td><td>U160BP/155T,爬距550mm</td><td>片</td><td>34</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>碗头挂板</td><td>WS-16</td><td>套</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>联板</td><td>LS-3020</td><td>块</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>调整环</td><td>DT-16</td><td>套</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Z形挂环</td><td>ZS-16</td><td>套</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>延长环</td><td>PH-30</td><td>套</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>耐张线夹</td><td></td><td></td><td></td><td>在断面图中开列</td></tr></table>							编号	名 称	型 号 及 规 范	单位	数量	备 注	1	U形挂环	U-30	套	2		2	联板	BN1-30	块	1		3	Z型挂板	Z-16	套	4		4	球头挂环	QP-16	套	2		5	外伞三伞型悬式绝缘子	U160BP/155T,爬距550mm	片	34		6	碗头挂板	WS-16	套	2		7	联板	LS-3020	块	1		8	调整环	DT-16	套	2		9	Z形挂环	ZS-16	套	2		10	延长环	PH-30	套	1		11	耐张线夹				在断面图中开列	B
编号	名 称	型 号 及 规 范	单位	数量	备 注																																																																											
1	U形挂环	U-30	套	2																																																																												
2	联板	BN1-30	块	1																																																																												
3	Z型挂板	Z-16	套	4																																																																												
4	球头挂环	QP-16	套	2																																																																												
5	外伞三伞型悬式绝缘子	U160BP/155T,爬距550mm	片	34																																																																												
6	碗头挂板	WS-16	套	2																																																																												
7	联板	LS-3020	块	1																																																																												
8	调整环	DT-16	套	2																																																																												
9	Z形挂环	ZS-16	套	2																																																																												
10	延长环	PH-30	套	1																																																																												
11	耐张线夹				在断面图中开列																																																																											
C								C																																																																								
D	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>版 本</td><td>日 期</td><td colspan="3">修 改 内 容 摘 要</td><td>修 改</td><td>批 准</td></tr><tr><td colspan="4"> 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD.</td><td colspan="2">220千伏南塘站220千伏间隔扩建工程</td><td>施工图 设计阶段</td></tr><tr><td>批准</td><td>崔涛</td><td>崔涛</td><td>设计</td><td>黄继艳</td><td>为继艳</td><td rowspan="2">双联可调耐张绝缘子串与双导线连接金具组装图(U160BP/155T)</td></tr><tr><td>审核</td><td>杜才玉</td><td>杜才玉</td><td>制图</td><td>梁高琦</td><td>梁高琦</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>比例</td><td>1:100</td><td>图 号</td><td>BA26601S-D0102-12</td></tr><tr><td>校核</td><td>梅珍</td><td>梅珍</td><td>日期</td><td>2026.01.15</td><td>条形码</td><td>版本 A</td></tr></table>																												版 本	日 期	修 改 内 容 摘 要			修 改	批 准	 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD.				220千伏南塘站220千伏间隔扩建工程		施工图 设计阶段	批准	崔涛	崔涛	设计	黄继艳	为继艳	双联可调耐张绝缘子串与双导线连接金具组装图(U160BP/155T)	审核	杜才玉	杜才玉	制图	梁高琦	梁高琦				比例	1:100	图 号	BA26601S-D0102-12	校核	梅珍	梅珍	日期	2026.01.15	条形码	版本 A	D										
版 本	日 期	修 改 内 容 摘 要			修 改	批 准																																																																										
 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD.				220千伏南塘站220千伏间隔扩建工程		施工图 设计阶段																																																																										
批准	崔涛	崔涛	设计	黄继艳	为继艳	双联可调耐张绝缘子串与双导线连接金具组装图(U160BP/155T)																																																																										
审核	杜才玉	杜才玉	制图	梁高琦	梁高琦																																																																											
			比例	1:100	图 号	BA26601S-D0102-12																																																																										
校核	梅珍	梅珍	日期	2026.01.15	条形码	版本 A																																																																										
1		2		3		4																																																																										