



# 10kV 开关柜间隔保护测控装置技术规范书

贵州电网有限责任公司凯里供电局

2026 年 5 月

# 10kV 开关柜间隔保护测控装置技术规范书

## 一、技术参数：

产品名称：10kV 保护测控装置


型号：ISA-367G

适用设备：长园科技集团股份有限公司 10kV 保护测控装置

## 二、供货时限要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

附图：原设备

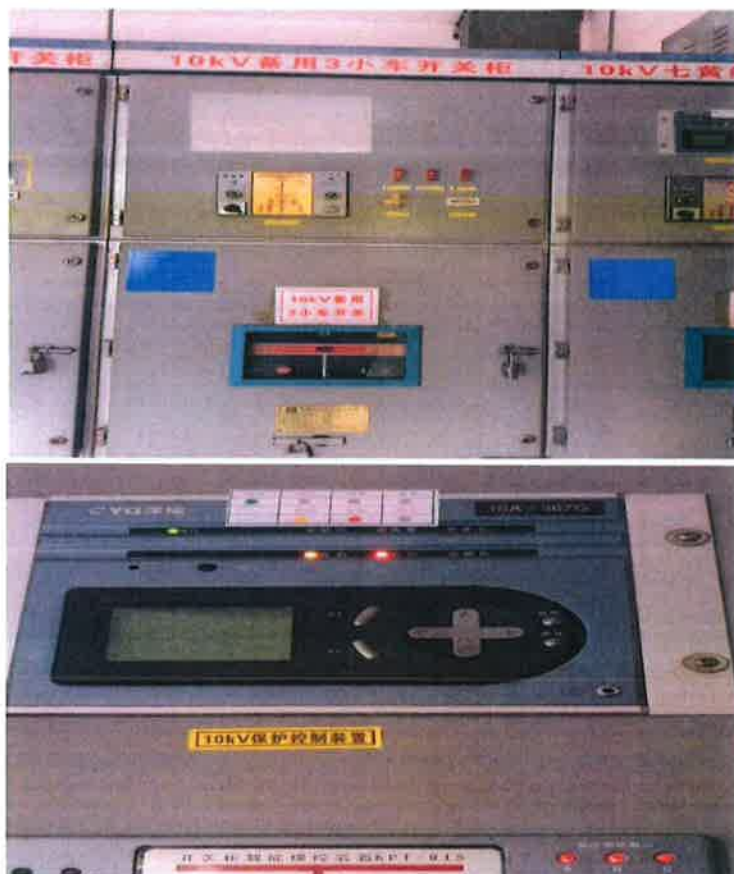

## 三、零星采购申报原因

不在变电一次设备配件框招内，无其他采购途径。

设计单位：签字盖章

