

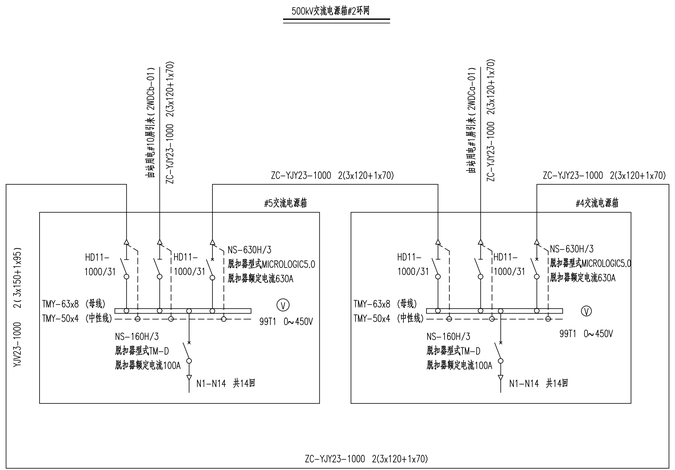


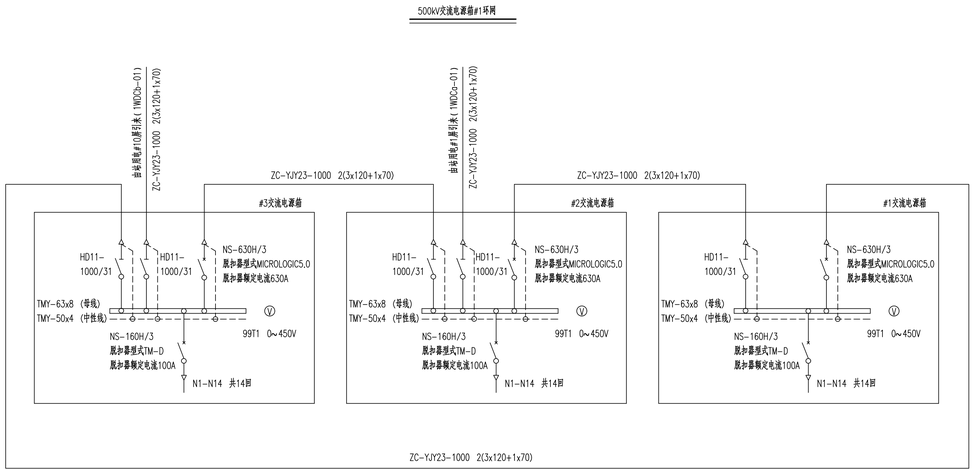

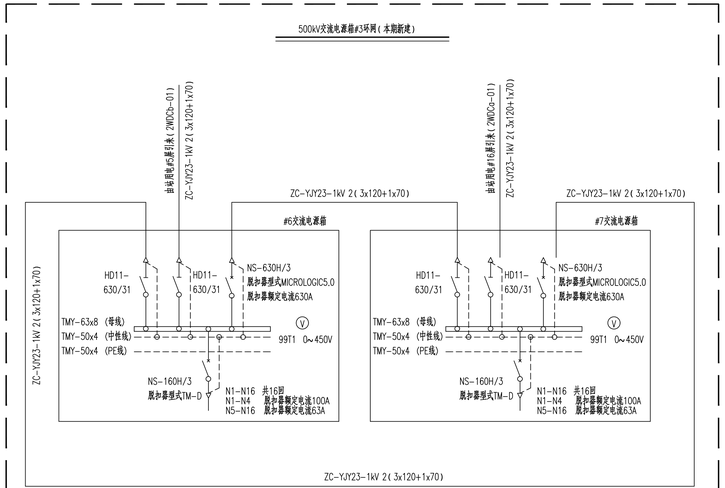

说明：

1. 本接线图按最终规模设计，本期新建2面交流电器舱，编号为#6、#7。
2. 动力配电箱型号为：ZXW-2/4。
3. 本配电箱安装在户外，具体位置见电缆敷设卷册，施工时，要采取防潮措施。
4. 在正常运行时，箱内两回路电源的进线刀只合一回，另一回断开，N1-N16各出线回路的去向见二次图纸。

本图知识产权归内蒙古电力勘测设计院有限责任公司所有，未经我公司书面同意，不得擅自复制，不得向第三方转让、披露及提供。

内蒙古电力勘测设计院有限责任公司			英华500kV变扩建送拉特电厂二期 工程	施工图	设计阶段
批 准		设 计		500kV屋外配电装置交流电源网络及交流电器舱接线	
审 核		制 图			
		比 例	/	图 号	B7494S-D010602-07
校 核		日 期	2026年07月27日	条形码	