版权所有，不得翻印

图形文件名

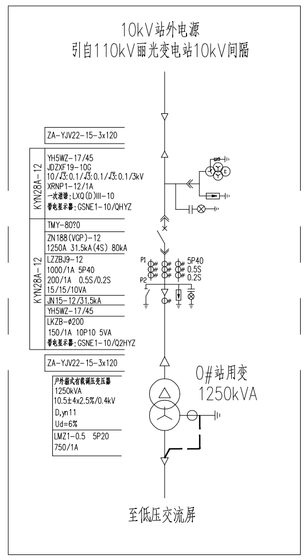

说明：

1.图中实线所示为本期建设部分，虚线所示为预留部分。

2.主接线（本期/远期）：500kV配电装置3/2接线/3/2接线接线，220kV配电装置双母线双分段接线/双母线双分段接线，35kV配电装置单母线单元接线/单母线单元接线。

3.主变规模（本期/远期）：2x1000/4x1000MVA。

4.无功补偿规模（本期/远期）：电容器组：2x3x60/4x3x60Mvar；电抗器组：2x0x60/4x2x60Mvar。

5.出线规模（本期/远期）：500kV出线3/10回，220kV出线12回（其中2回仅上间隔内设备不出线）/18回（远期6回备用间隔中4回本期建设主母线及母线隔离开关，2回仅预留场地）。

中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 CHINA SOUTHERN CHINA ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD. OF CHINA POWER ENGINEERING CONSULTING GROUP	500千伏灵西输变电 工程	施工图	设计阶段
批准/审定	设 计	电气主接线图	
审 核	比 例		
校 核	日 期	图 号 40-WA13781S-D0101-002	版本 0

CPECC CSEPDI

420X594