
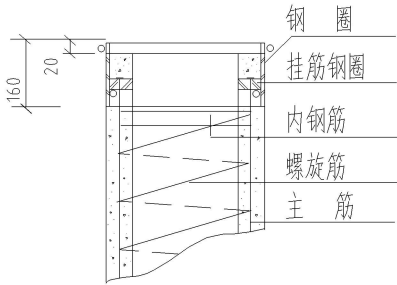
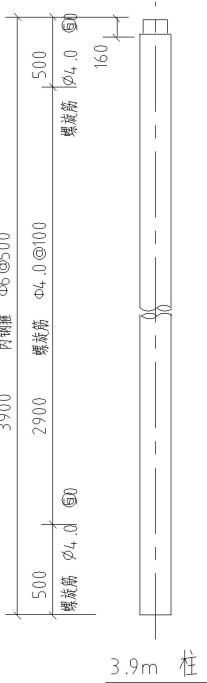


环形电杆统计表				
普通电杆	名称	规格	本期数量	主筋配置
	3.6m柱	Φ300X3600	2	12Φ12
	3.9m柱	Φ300X3900	3	12Φ12

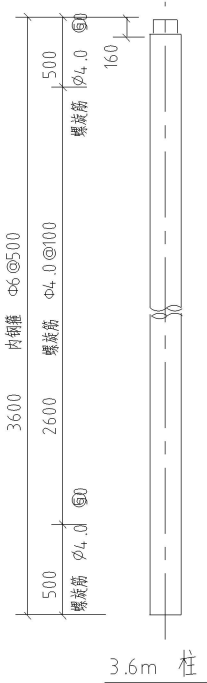

- 说明
- 混凝土电杆主筋为 HRB400 ($f_y=360\text{N/mm}^2$),螺旋筋为HPB400 ($f_y=360\text{N/mm}^2$) 内钢箍为HPB400;混凝土C40;螺旋筋采用冷拔低碳钢丝,其标准强度 $\geq 550\text{MPa}$. 钢材及混凝土均需有试件和试块的试验报告.
 - 电杆在制作,养护,搬运及安装时需按国家标准GB396-94 执行.
 - 杆中定型孔位须准确,内钢箍与主筋绑扎4 点以上.
 - 钢圈为-8 X160 (Q235),电杆壁厚 $\geq 50\text{mm}$.
 - 杆配钢筋按左表所列配置,杆承受弯矩值应 $\geq 30\text{kN}\cdot\text{m}$.
 - 电杆安装时先预装,再固定以免安装错误.

 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 POWERCHINA Hainan Electric Power Engineering Co.,Ltd.				220 kV红石站110 kV间隔扩建工程 (红石至槟榔城110 kV线路配套)		工程	施工图	设计阶段	
批 准		校 核		环 形 电 杆 订 货 图					
审 核		设 计							
		制 图							
日 期		2023年11月15日	比 例		1:100		图 号	BA01571E1S- T0101A-09	